


D15 ENCUENTRO DE PANEL DE MURO CON VIGA DE H.A.

VISTA EN CORTE

VIGA DE H.A.

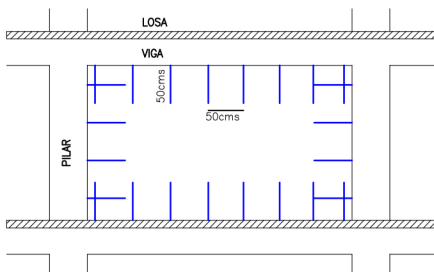


SE DEBEN PREEVER BIGOTES EN LA ESTRUCTURA, CADA 50 cms Y SOBRESALIENDO 50 cms

REVOQUE ESTRUCTURAL PROYECTADO
ESP. PROMEDIO 3 cms (A y P 3 1/2x1)

BIGOTE DE ESPERA
(Ø6 ó SEGÚN CÁLCULO)

TERMINACIÓN (FINA, ETC.)

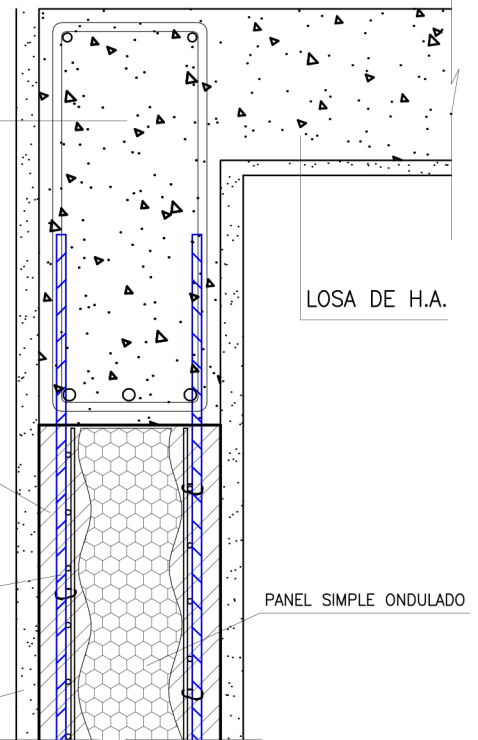

**SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL
DETALLES CONSTRUCTIVOS**

ESCALA
1/5
FECHA
2015

LÁMINA

10

UNIÓN PANEL DE MURO CON ESTRUCTURA
DE HORMIGÓN ARMADO